



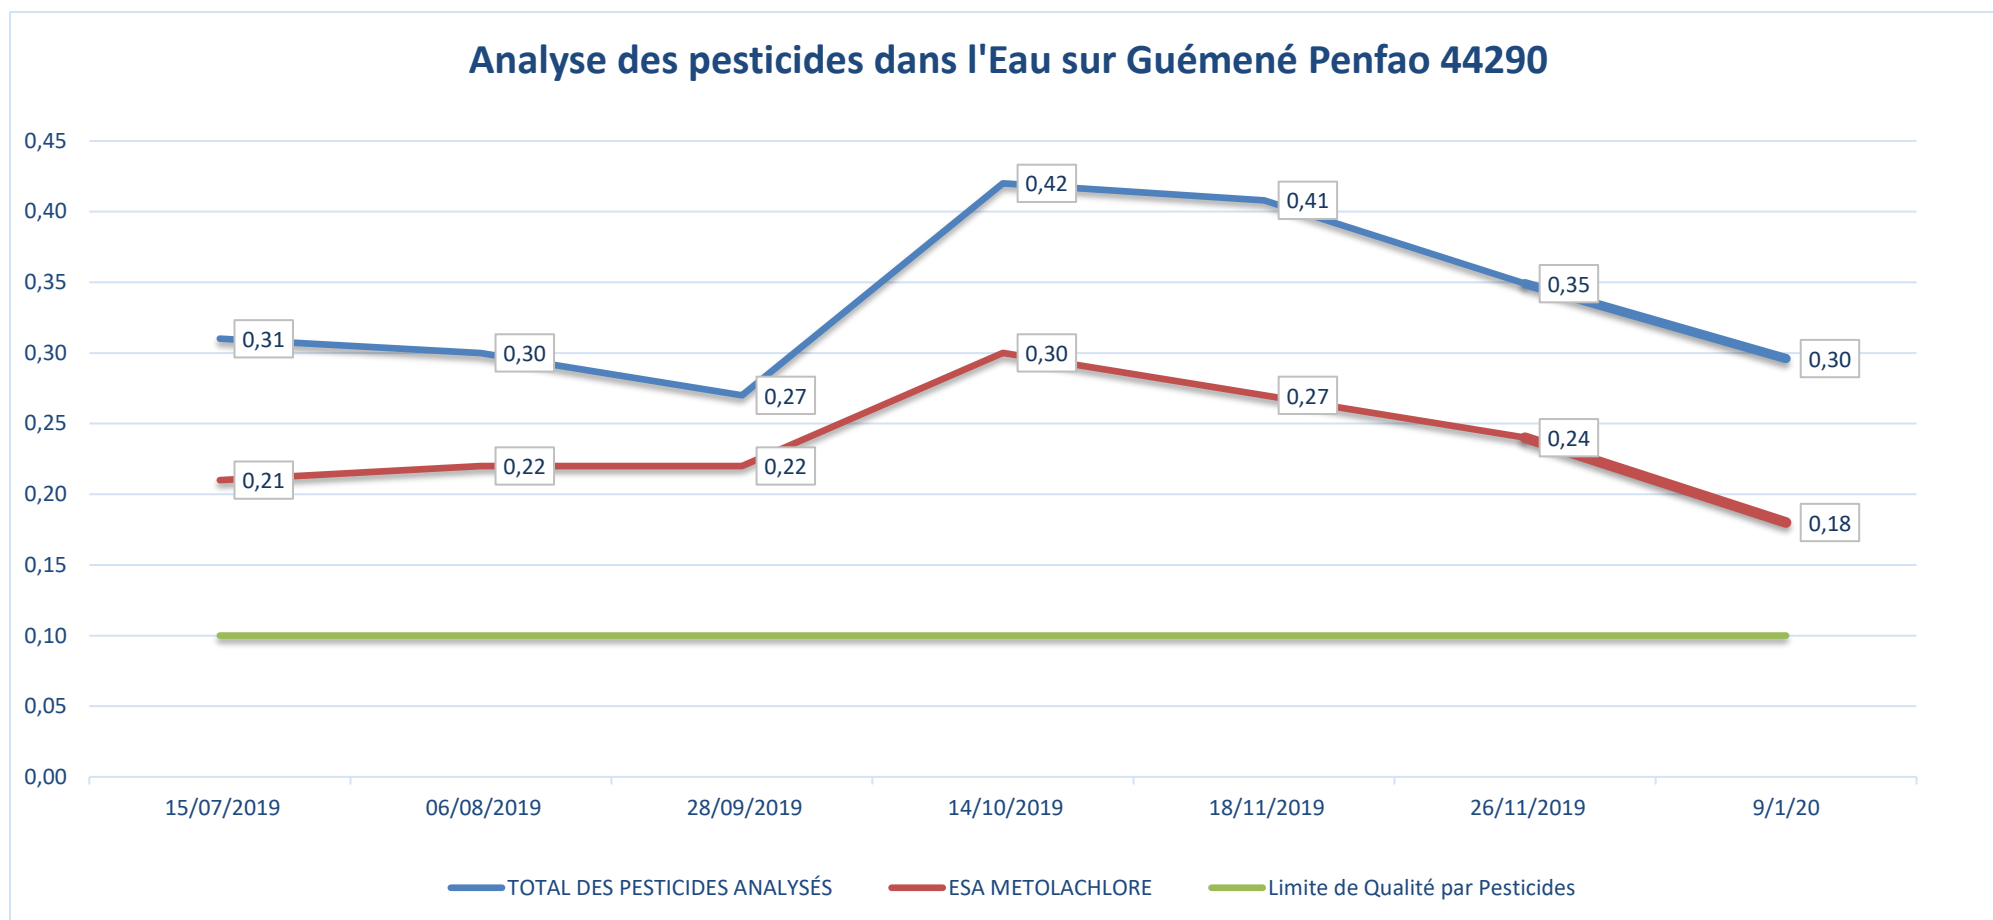

Depuis Juillet 2019, l'ARS effectue une analyse des pesticides sur un point de prélèvement de Guémené Penfao. Cette eau est le résultat d'un mélange d'eau issue du captage de Massérac et d'eau en provenance de Redon. Malgré ce mélange, l'eau est toujours non conforme à la limite de qualité :

Présence d'un produit de dégradation de pesticide à une teneur supérieur à la limite de qualité de 0,1 µg/L par substance individualisée, Métolachlore ESA

Métabolite de Pesticide ESA-METOLACHLORE Analysé sur Captage de Massérac - 44290 de Janvier 2016 à ce jour

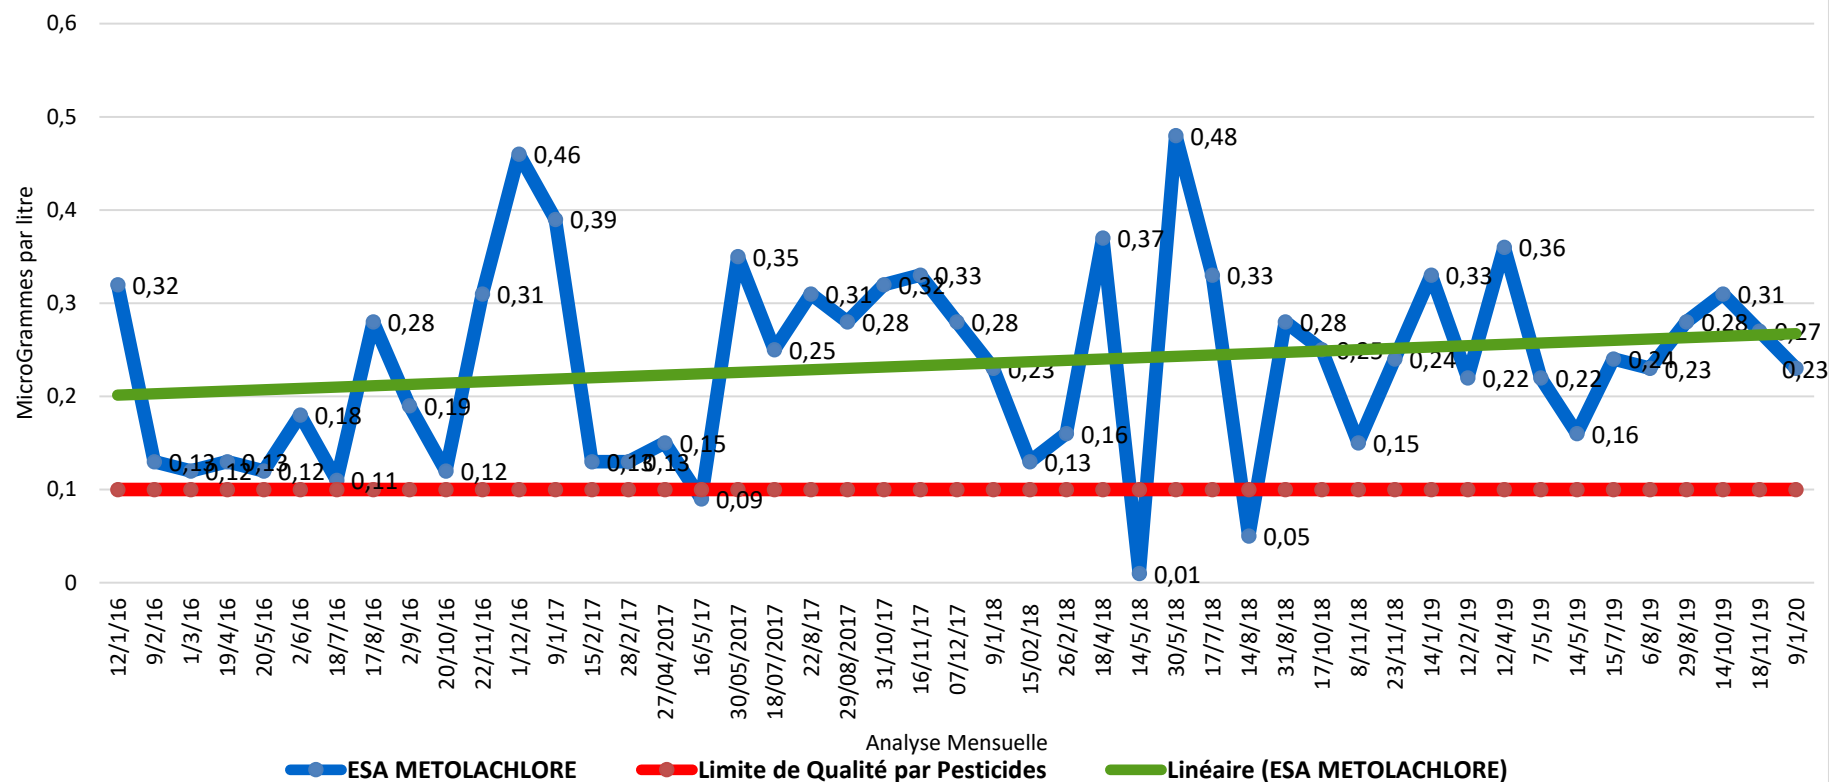


Courbe de tendance toujours en hausse de la présence de l'Esa-Métolachlore dans l'eau du captage de Massérac

L'ARS qualifie l'eau :

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité

Total des Pesticides Analysés sur le Captage de Massérac de Janvier 2016 à ce jour

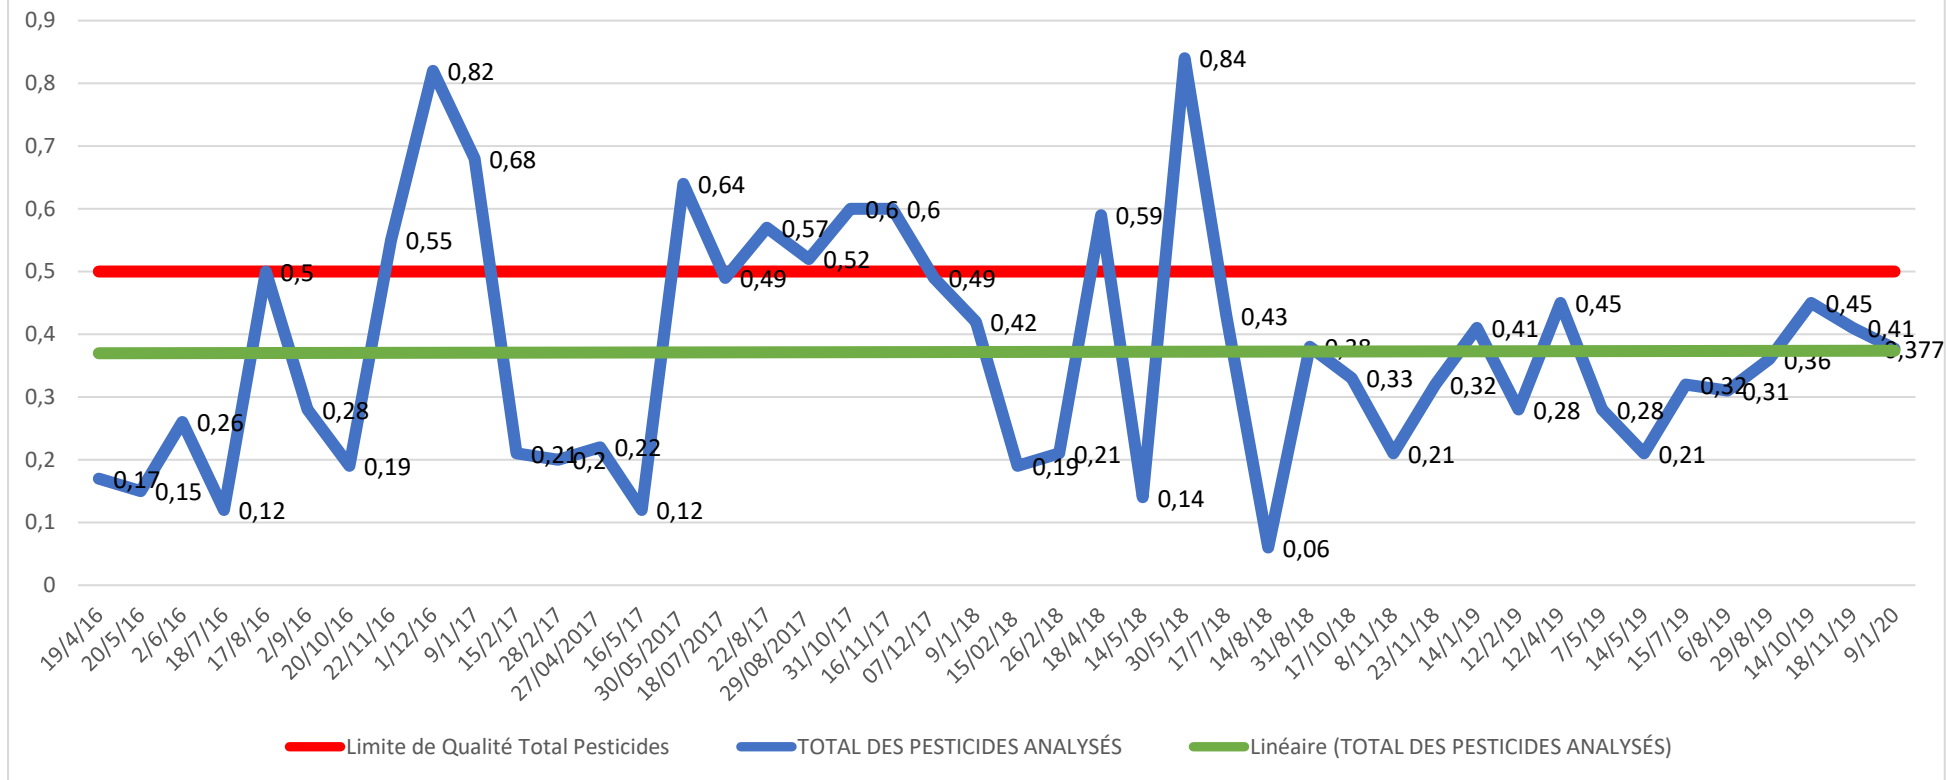

Alors que le site du Ministère de la Santé annonce un total des pesticides analysés à 0.30µg/l, le total réel des pesticides analysés par l'ARS est de 0.37µg/l.

Encore une fois, si tous les pesticides utilisés et déversés sur les terres agricoles étaient recherchés, le total des pesticides serait au-dessus de la limite de qualité...