


Métabolite de Pesticide ESA-METOLACHLORE Analysé sur Captage de Massérac - 44290

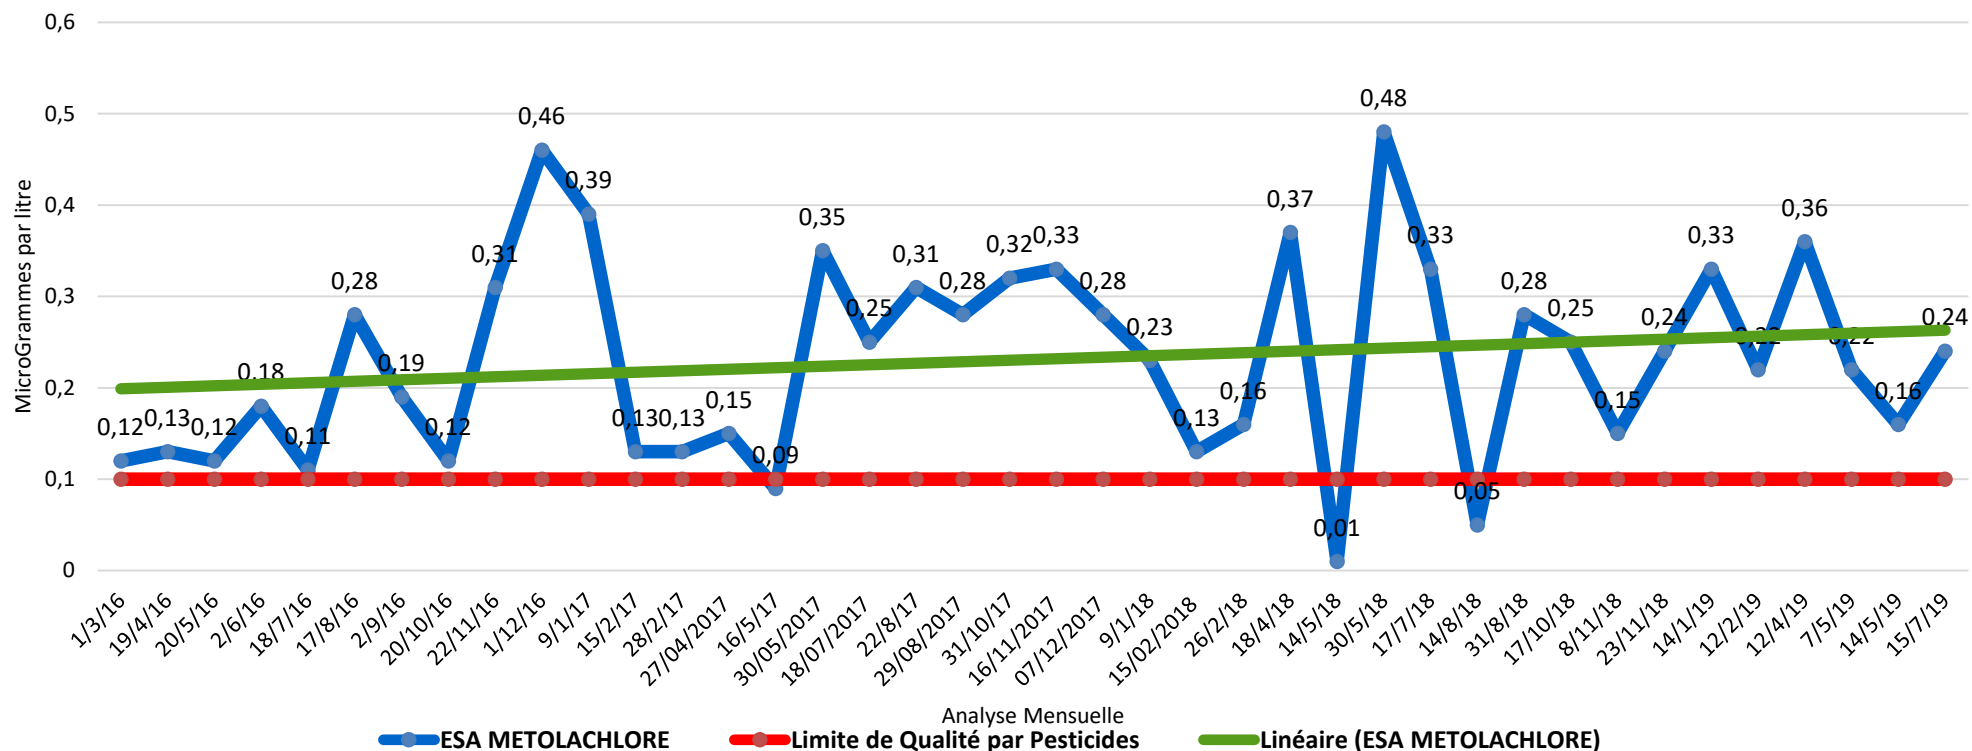

Après une analyse le 7 Mai, une seconde analyse a été effectuée le 14 Juin. Cette analyse a remplacé l'analyse effectuée tous les ans fin mai/début Juin, analyse très souvent très haute suite à la période des épandages. Pourquoi ?

Les analyses du mois de Juillet sont toujours au-dessus des limites de qualité pour le métabolite Esa-Métolachlore avec un relevé de 0,24 pour 0,10 de limite de qualité.

L'eau de Massérac est qualifiée par l'RS de : Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité

Un premier relevé a été effectué sur un point d'eau de robinet de Guéméné-Penfao. Cette eau provient d'un mélange de l'eau en provenance de Redon et de Massérac :

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité également avec un niveau de

TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0,31
ESA ALACHLORE	0,04
ESA METOLACHLORE	0,21
OXA METOLACHLORE	0,06

Total des Pesticides Analysés de Janvier 2016 à Juillet 2019

